

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Башкортостан**

(наименование территориального органа МЧС России)

450005 г.Уфа, ул. 8 Марта 12/1 тел.: 252-59-52, тел.доверия (347) 233-99-99

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Салаватский межрайонный ОНД и ПР УНДиПР ГУ МЧС России по РБ

(наименование органа государственного надзора)

453262 г. Салават, ул. Матросова, 30 тел.35-05-04, факс: 35-05-05

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)



Предписание № 170/1/1

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уфимский государственный нефтяной технический университет»**

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя (гражданина),
владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение решения главного государственного инспектора по городу Салават и Ишимбайскому району Республики Башкортостан по пожарному надзору Дегтярёва Сергея Викторовича № 170 от 07.09.2021 г., ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» «12» августа 2021 г. проведен **инспекционный визит**. Визит провел государственный инспектор города Салават и Ишимбайского района по пожарному надзору Динисламов Марат Минирафитович в отношении объекта защиты, задействованный в проведении выборов депутатов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и иных представительных органов местного самоуправления различного уровня, правообладатель – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный нефтяной технический университет», расположенный по адресу: Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Губкина, 22Б

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заместителем директора по АХЧ филиала ФГБОУ ВО УГНТУ в г. Салавате Касьяник Татьяной Викторовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта и наименование нормативного правового акта РФ и нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка (подпись) о выполнении
1.	Двери данных эвакуационных выходов в тамбур и непосредственно наружу (восточная сторона) не обеспечивают возможность открывания данных дверей изнутри без ключа, установлены замочные скважины на дверях	пункт 26 правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020	01.07.2022	
2.	Для отделки стены на первом этаже в вестибюле в северной его стороне применяется баннер с надписью: «Стань лучшей версией себя», и информационный стенд, с неподтвержденным классом пожарной опасности данного материала	статья 134, таблица 28 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.08.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.07.2022	

3.	На 4-м этаже система автоматической пожарной сигнализации находится в отключённом положении. При этом в период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов, руководителем организации не приняты необходимые меры по защите объектов защиты и находящихся в них людей от пожара.	пункт 55 правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020	01.07.2022	
4.	В помещении пожарного поста отсутствует аварийное освещение аппаратов управления систем пожарной сигнализации	пункт 13.14.12 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования	01.07.2022	
5.	При осмотре инструкции о мерах пожарной безопасности обнаружено, что инструкция не соответствует разделу XVIII правил противопожарного режима утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года, не указано допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты.	подпункт л) пункт 393 правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020	01.07.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
по г. Салават и Ишимбайскому району
по пожарному надзору Динисламов М.М.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«07» сентября 2021 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

«07» сентября 2021 г.



Директор филиала ФГБОУ ВО УГНТУ в г. Салавате
Лунева Наталья Николаевна

(должность, фамилия, инициалы)

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Башкортостан**

(наименование территориального органа МЧС России)

450005 г.Уфа, ул. 8 Марта 12/1 тел.: 252-59-52, тел.доверия (347) 233-99-99

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Салаватский межрайонный ОНД и ПР УНДиПР ГУ МЧС России по РБ

(наименование органа государственного надзора)

453262 г. Салават, ул. Матросова, 30 тел.35-05-04, факс: 35-05-05

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)



Предписание № 171/1/1

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уфимский государственный нефтяной технический университет»**

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя (гражданина),
владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение решения главного государственного инспектора по городу Салават и Ишимбайскому району Республики Башкортостан по пожарному надзору Дегтярёва Сергея Викторовича № 171 от 07.09.2021 г., ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» «12» августа 2021 г. проведен инспекционный визит. Визит провел государственный инспектор города Салават и Ишимбайского района по пожарному надзору Динисламов Марат Минирафитович в отношении объекта защиты, задействованный в проведении выборов депутатов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и иных представительных органов местного самоуправления различного уровня, правообладатель – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный нефтяной технический университет», расположенный по адресу: Республика Башкортостан, г. Салават, бульвар Салавата Юлаева, 61

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заместителем директора по АХЧ филиала ФГБОУ ВО УГНТУ в г. Салавате Касьяник Татьяны Викторовны

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта и наименование нормативного правового акта РФ и нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка (подпись) о выполнении
1.	Двери данных эвакуационных выходов не обеспечивают возможность открывания данных дверей изнутри без ключа, установлены замочные скважины на дверях	пункт 26 правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020	01.07.2022	
2.	Допускается загромождение путей эвакуации. Перед эвакуационным выходом непосредственно наружу размещен велосипед, перед эвакуационным выходом в фойе размещены стелд и стол.	подпункт б) пункт 27 правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020	01.07.2022	
3.	В помещении пожарного поста отсутствует аварийное освещение аппаратов управления систем пожарной сигнализации	пункт 13.14.12 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нор-	01.07.2022	

		мы и правила проектирования		
4.	Допускается параллельная совместная (в непосредственной близости) прокладка линий связи систем пожарной автоматики и силовых проводов с напряжением сети 220В между прибором приемно-контрольным пожарным и блоком СОУЭ «Соната»	пункт 13.15.15 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования	01.07.2022	
5.	Дверь эвакуационного выхода из коридора в тамбур, расположенный в юго-западной части здания закрывается на замок, без возможности свободного открывания двери изнутри без ключа	пункт 26 правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020	01.07.2022	
6.	Механизмы для samozакрывания двери выхода из коридора в лестничную клетку на первом этаже, третьем этаже находятся в неисправном (разобранном) положении	пункт 14 правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020	01.07.2022	
7.	Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует разделу XVIII правил противопожарного режима утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020. В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы: а) порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на объекты защиты (на этажи, кровлю (покрытие) и др.); б) мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ; в) порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и материалов; г) порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы; д) расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта, проведения огневых или иных пожароопасных работ; е) порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды; ж) допустимое количество одновременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; з) порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды, ветоши; и) предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв; к) обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, открытии и блокировании в открытом состоянии вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации	пункт 393 правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020)	01.07.2022	

горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения);

л) допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты.

В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за:

а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства, дежурных и аварийных служб объекта защиты;

б) организацию спасения людей с использованием для этого имеющихся сил и технических средств;

в) проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

г) отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы транспортирующих устройств, агрегатов, устройств с применением открытого пламени, а также теплогенерирующих агрегатов, аппаратов и устройств с применением горючих теплоносителей и (или) с температурой на их внешней поверхности, способной превысить (в том числе при неисправности теплогенерирующего аппарата) 90 градусов Цельсия;

д) перекрытие сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, а также выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания, сооружения;

е) прекращение всех работ в здании, сооружении (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

ж) удаление за пределы опасной зоны всех работников, не задействованных в тушении пожара;

з) осуществление общего руководства тушением пожара (с учетом специфических особенностей объекта защиты) до прибытия подразделения пожарной охраны;

и) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

к) организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей;

л) встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

м) сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте защиты опасных

(взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах; н) по прибытии подразделения пожарной охраны информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта защиты, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте защиты веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара; о) организацию привлечения сил и средств объекта защиты к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.		
--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
по г. Салават и Ишимбайскому району
по пожарному надзору Динисламов М.М.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«07» сентября 2021 г.

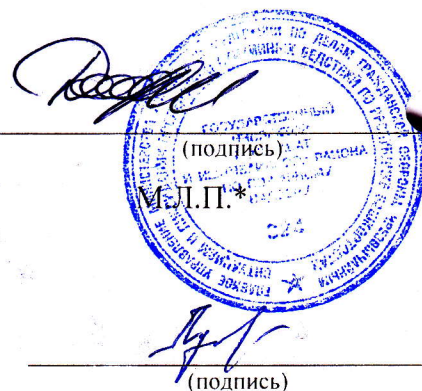

Предписание для исполнения получил:

директор, Луниева Н.Н.
(должность, фамилия, инициалы)

«07» сентября 2021 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.